


Caldaia Luna Duo-tec MP+ in cascata con scambiatore a piastre per riscaldamento impianto (1 zona miscelata).
Produzione di ACS su bollitore monoserpentino con caldaia.

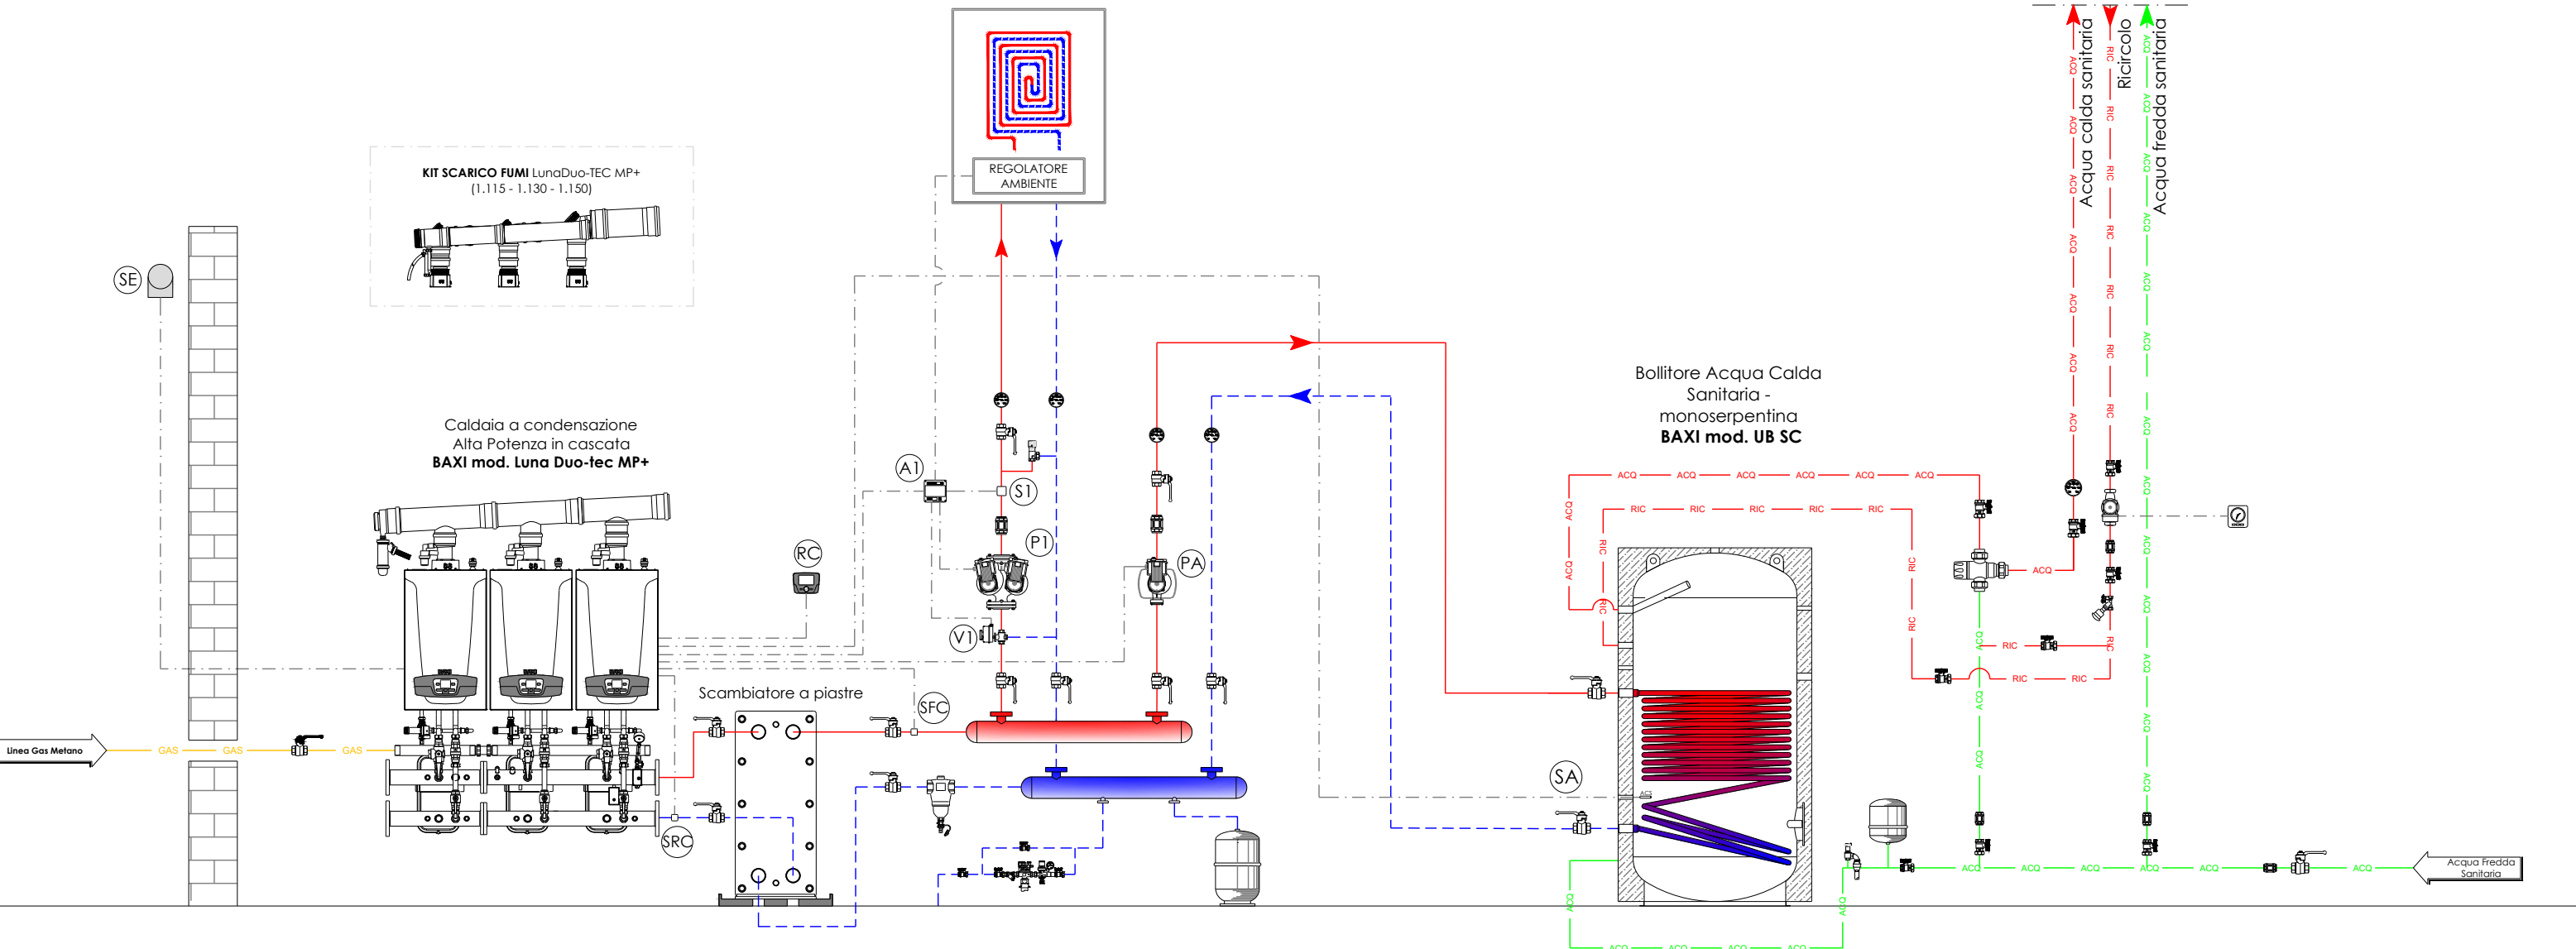


NOTA PER IL PROGETTISTA TERMOTECNICO:

- Dimensionare e scegliere il modello dello scambiatore a piastre in accordo alle specifiche di progetto dell'impianto, rispettando le normative vigenti in materia.
- Verificare che i circolatori garantiscano le portate/prevalenze necessarie al corretto funzionamento dell'impianto.
- Si consiglia l'installazione di un eventuale trattamento acqua ai sensi del DPR n° 59/09.

MORSETTIERA DI CALDAIA	
RC	CONTROLLO REMOTO THINK
SE	SONDA ESTERNA
SA	SONDA BOLLITORE ACS
PA	POMPA BOLLITORE ACS
SFC	SONDA MANDATA CASCATA
SRC	SONDA RITORNO CASCATA
A0	KIT INTEFFACCIA CALDAIE IN CASCATA THINK

MORSETTIERA DUO-TEC MP+ 1.35 - 1.110

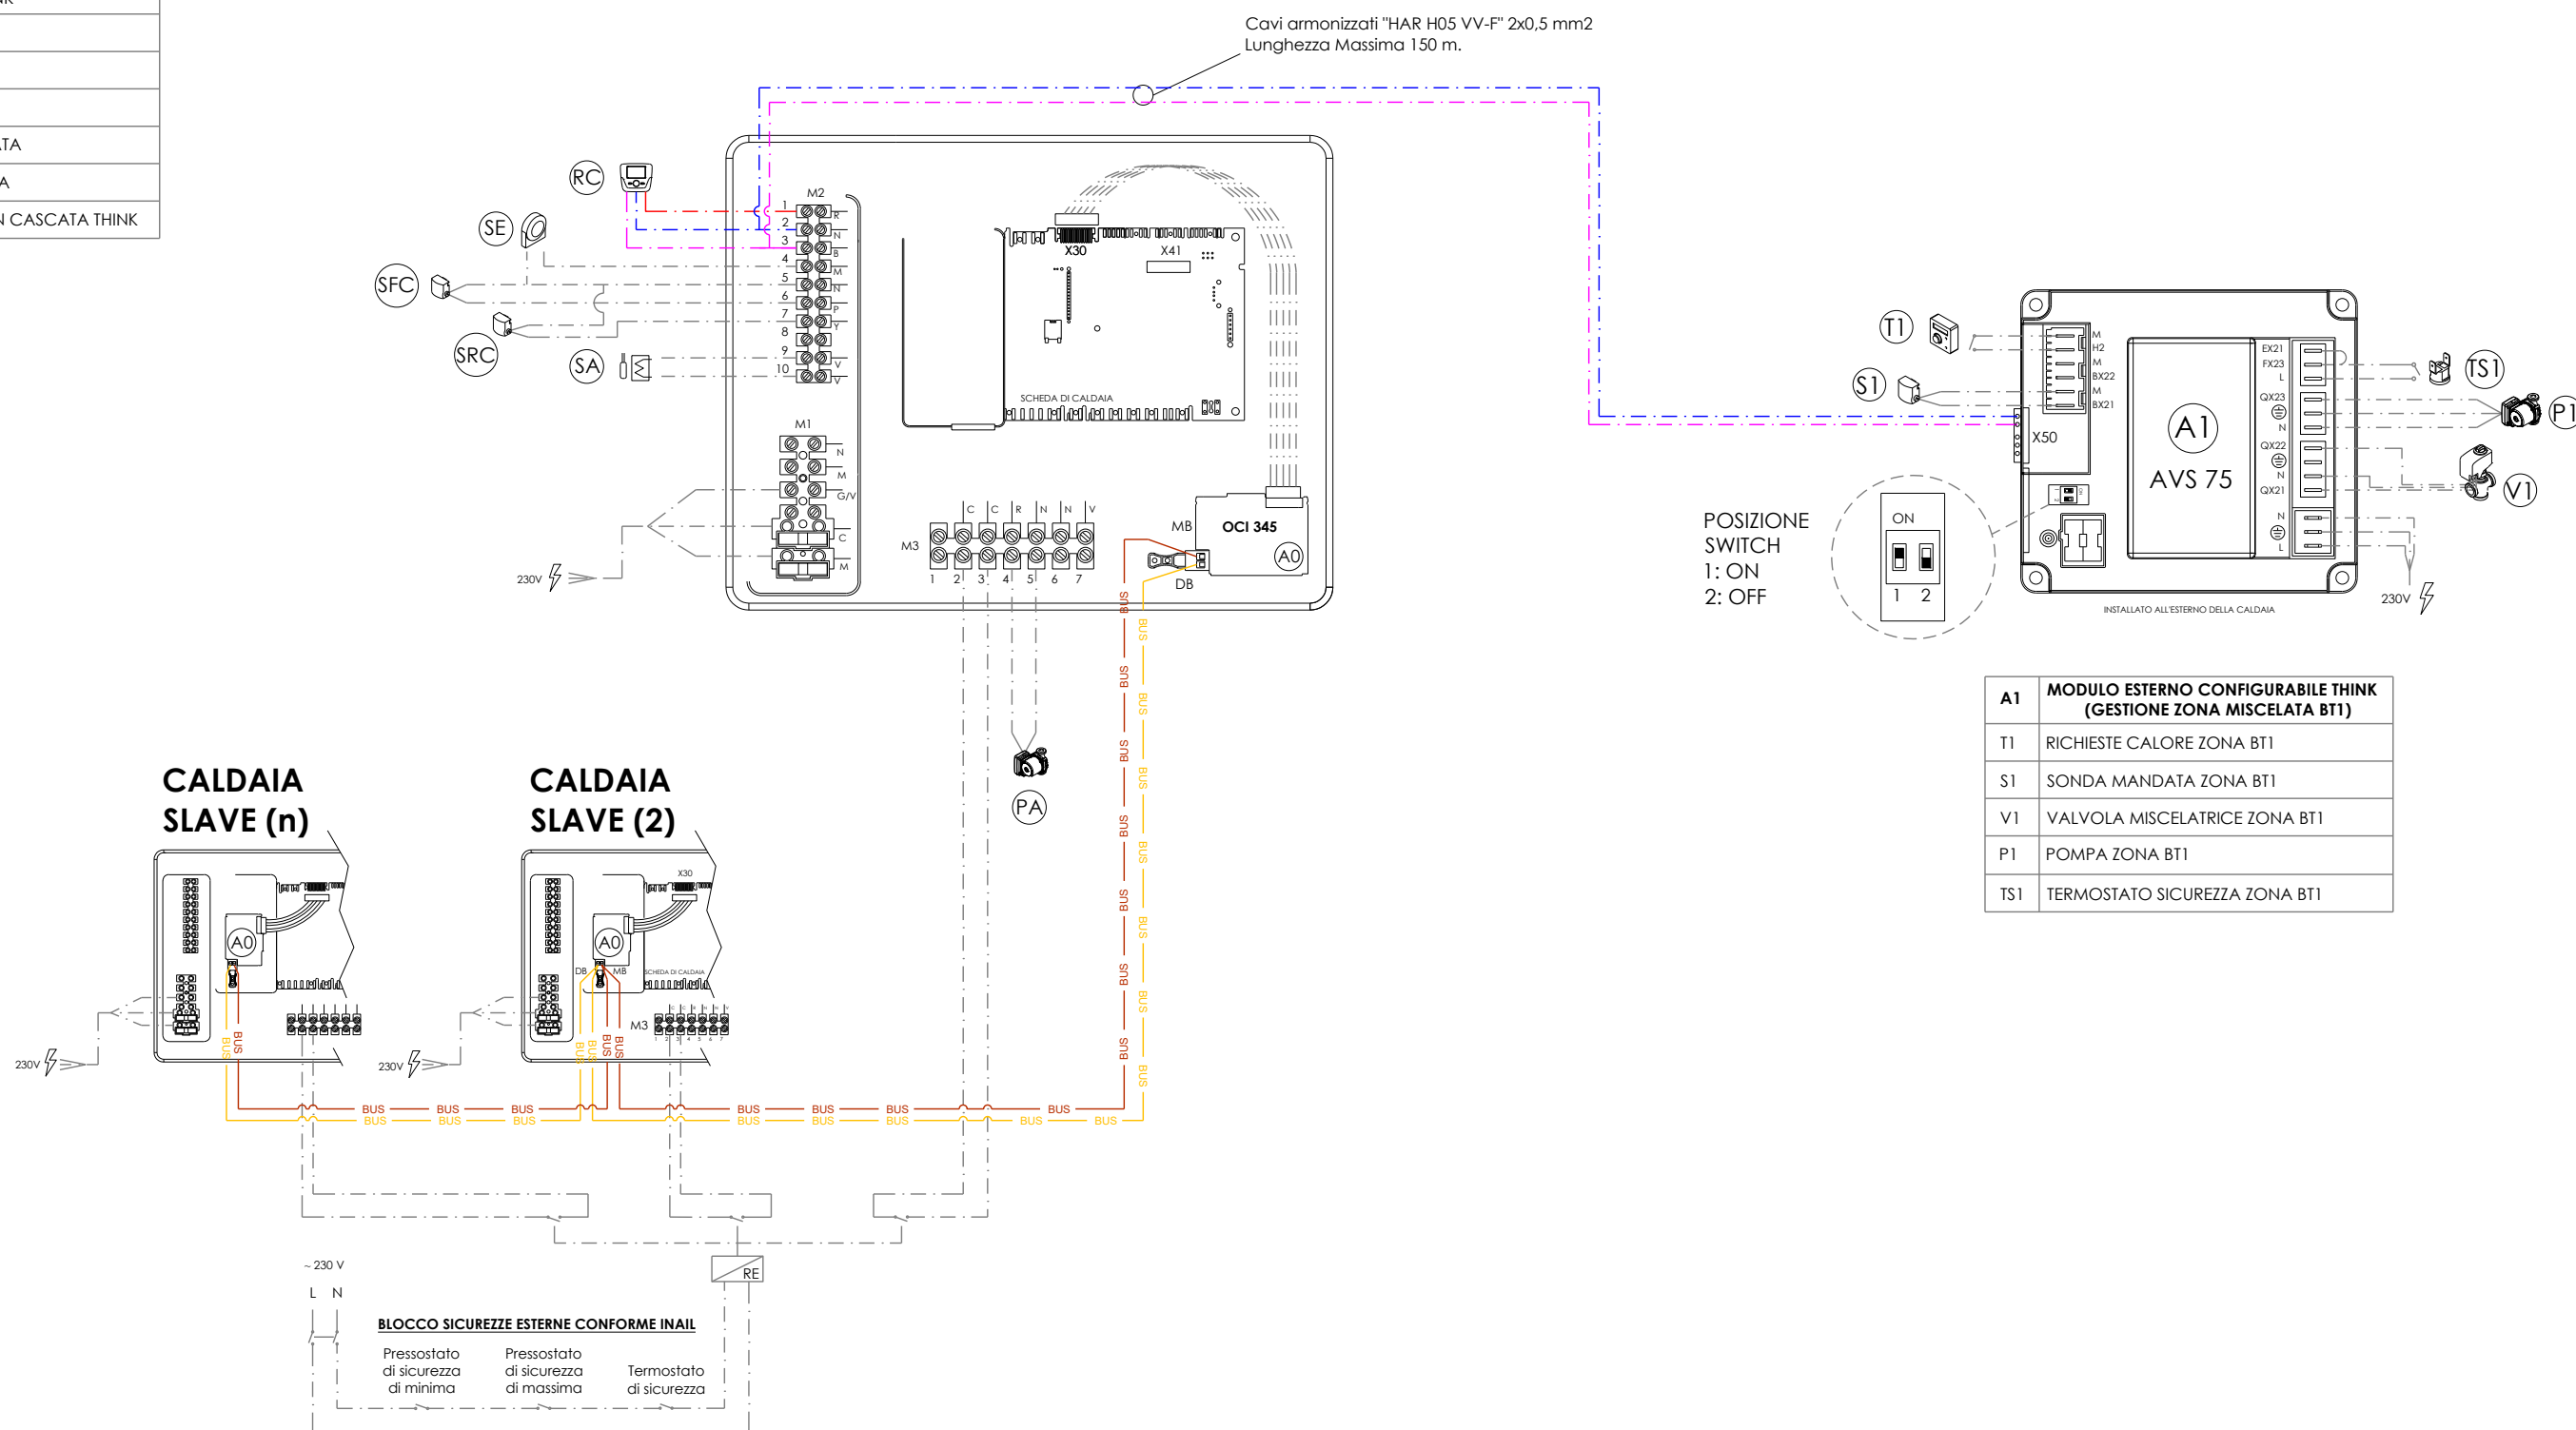


NOTA PER IL PROGETTISTA ELETTRICO:

- Verificare che la massima corrente assorbita dai circolatori alimentati direttamente dalle schede di caldaia e dai moduli d'espansione rientri nel range consentito dai dati di targa. I circolatori che non rispettano tali caratteristiche dovranno essere alimentati esternamente tramite relè aggiuntivi.

MORSETTIERA DUO-TEC MP+ 1.115 - 1.150

MORSETTIERA DI CALDAIA	
RC	CONTROLLO REMOTO THINK
SE	SONDA ESTERNA
SA	SONDA BOLLITORE ACS
PA	POMPA BOLLITORE ACS
SFC	SONDA MANDATA CASCATA
SRC	SONDA RITORNO CASCATA
A0	KIT INTERFACCIA CALDAIE IN CASCATA THINK
PMC	POMPA MODULANTE IN CALDAIA (PWM)
PC	POMPA NON MODULANTE IN CALDAIA (On-Off) Opzionale

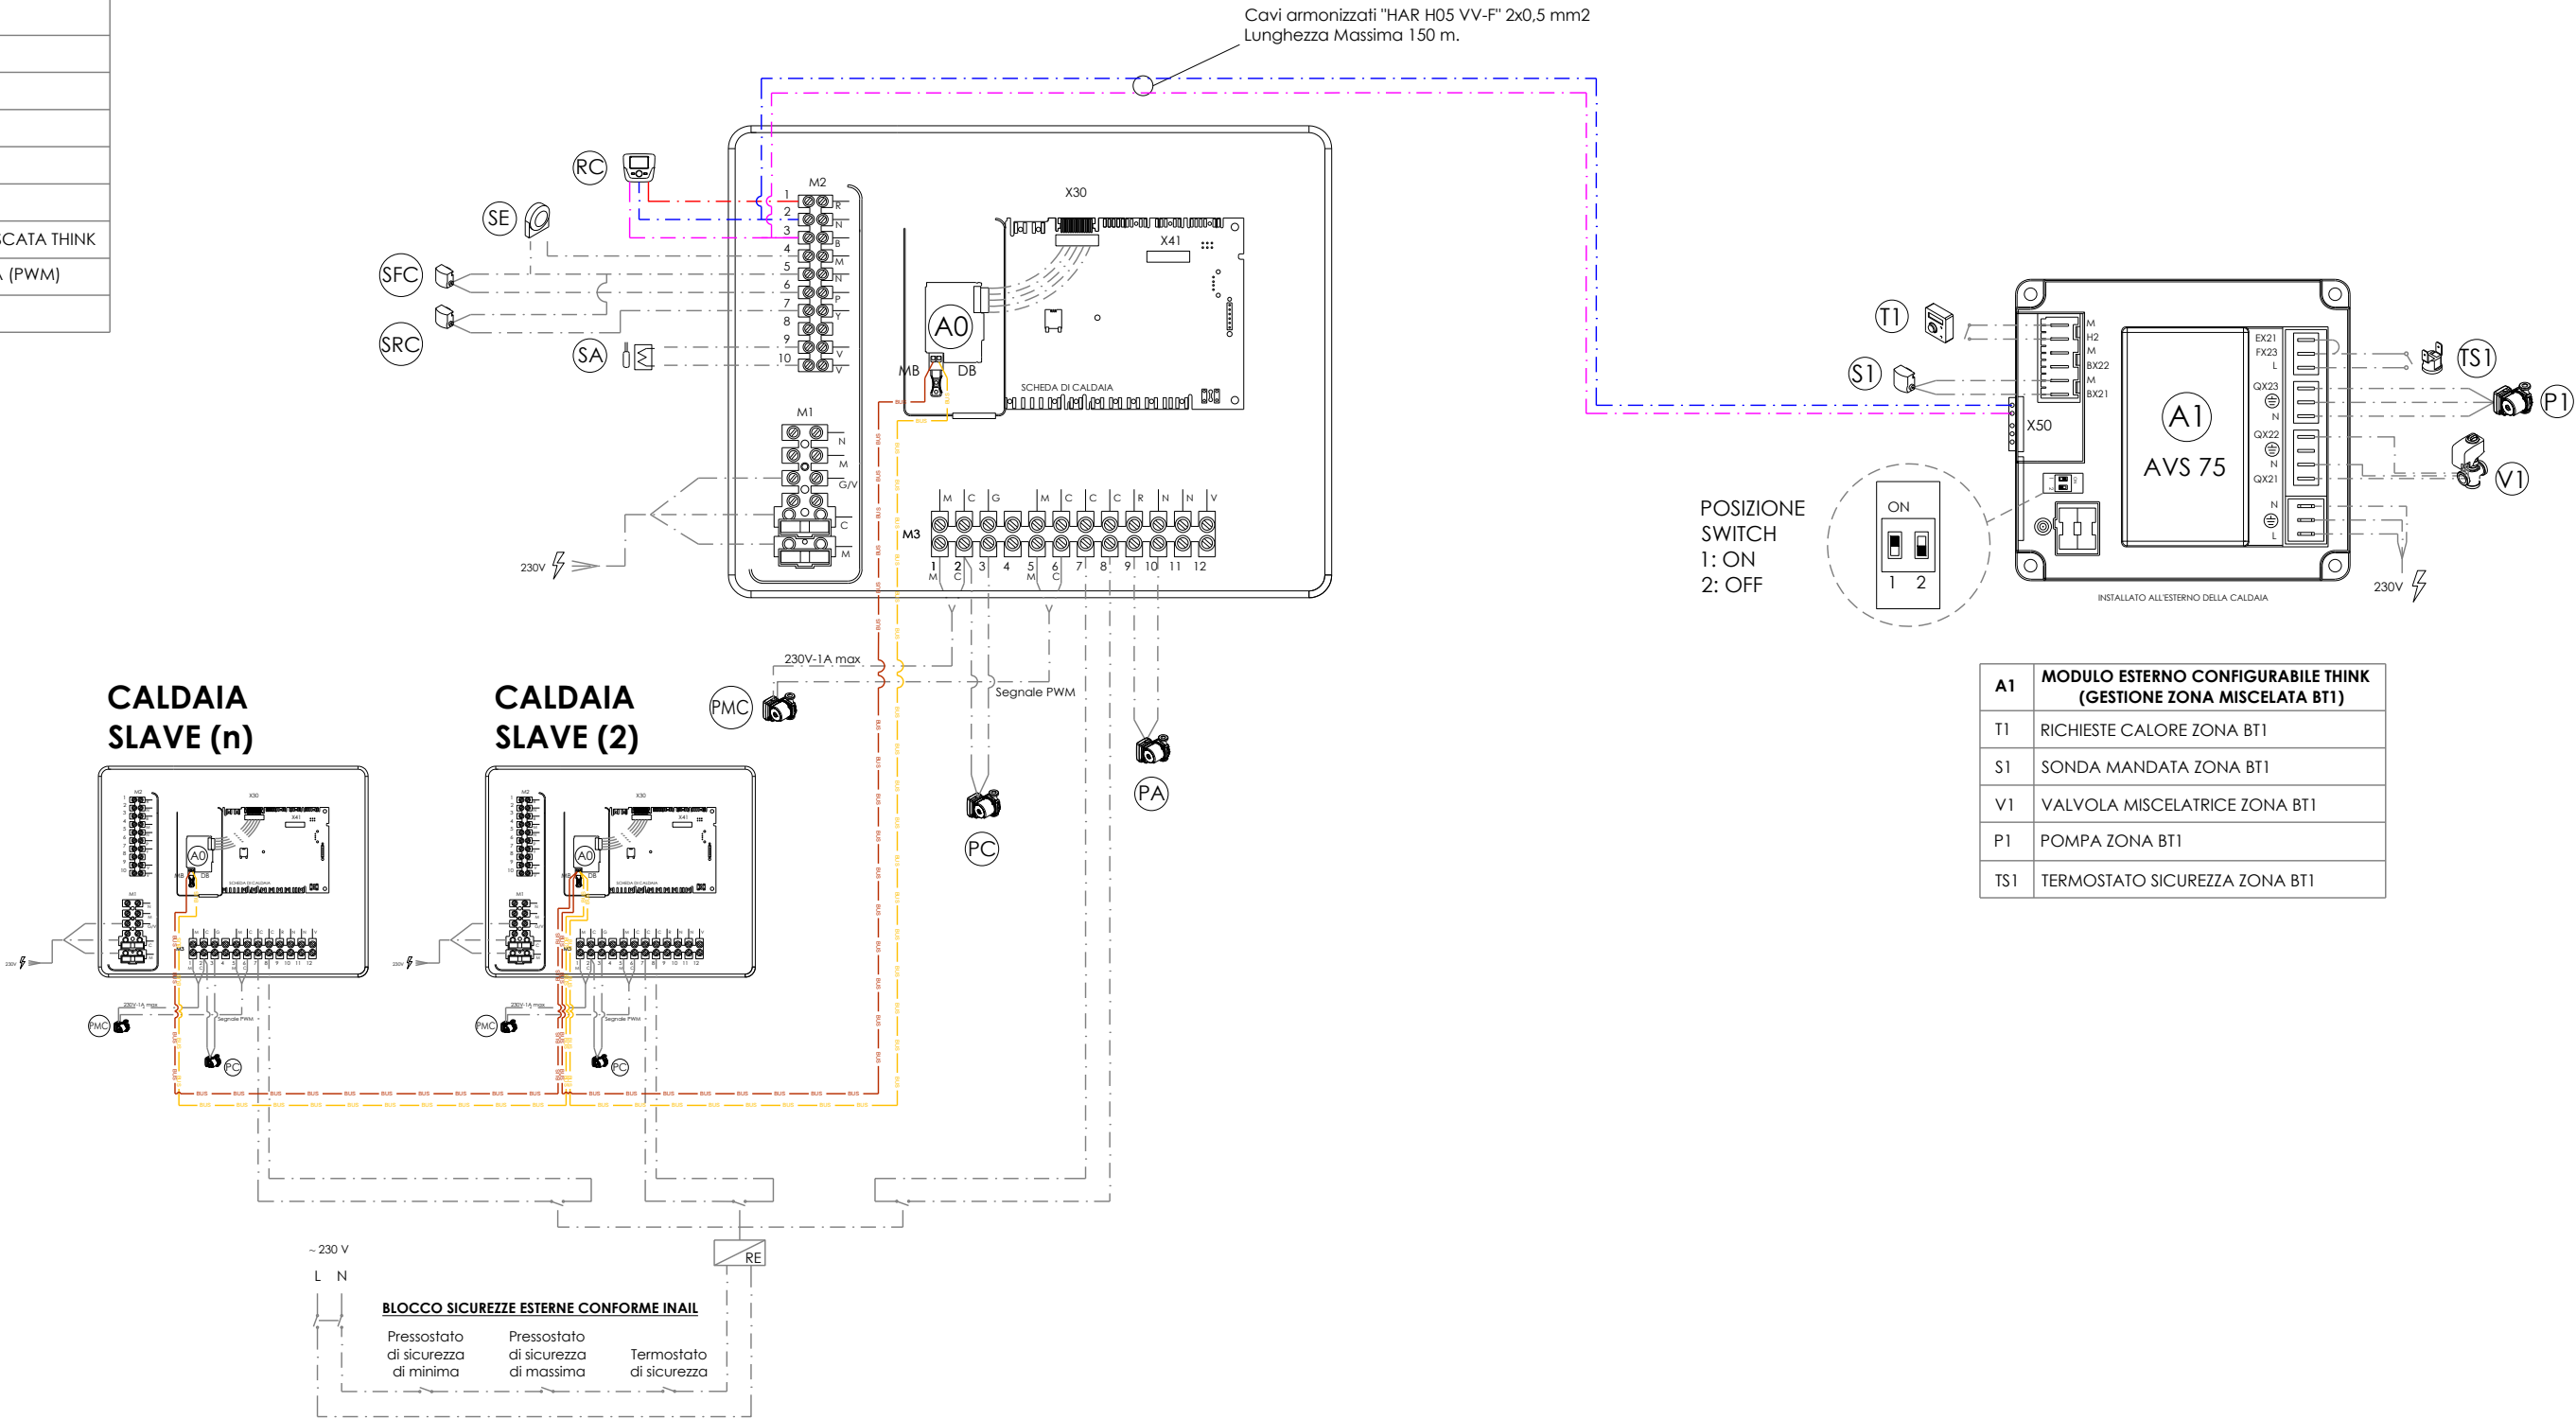

NOTA PER IL PROGETTISTA ELETTRICO:

- Verificare che la massima corrente assorbita dai circolatori alimentati direttamente dalle schede di caldaia e dai moduli d'espansione rientri nel range consentito dai dati di targa. I circolatori che non rispettano tali caratteristiche dovranno essere alimentati esternamente tramite relè aggiuntivi.