


Caldaia Luna Duo-tec MP+ in cascata con scambiatore a piastre per riscaldamento impianto (1 zona diretta + 1 zona miscelata).
Impianto solare termico per la produzione di ACS su bollitore a doppia serpentina e caldaia in integrazione.

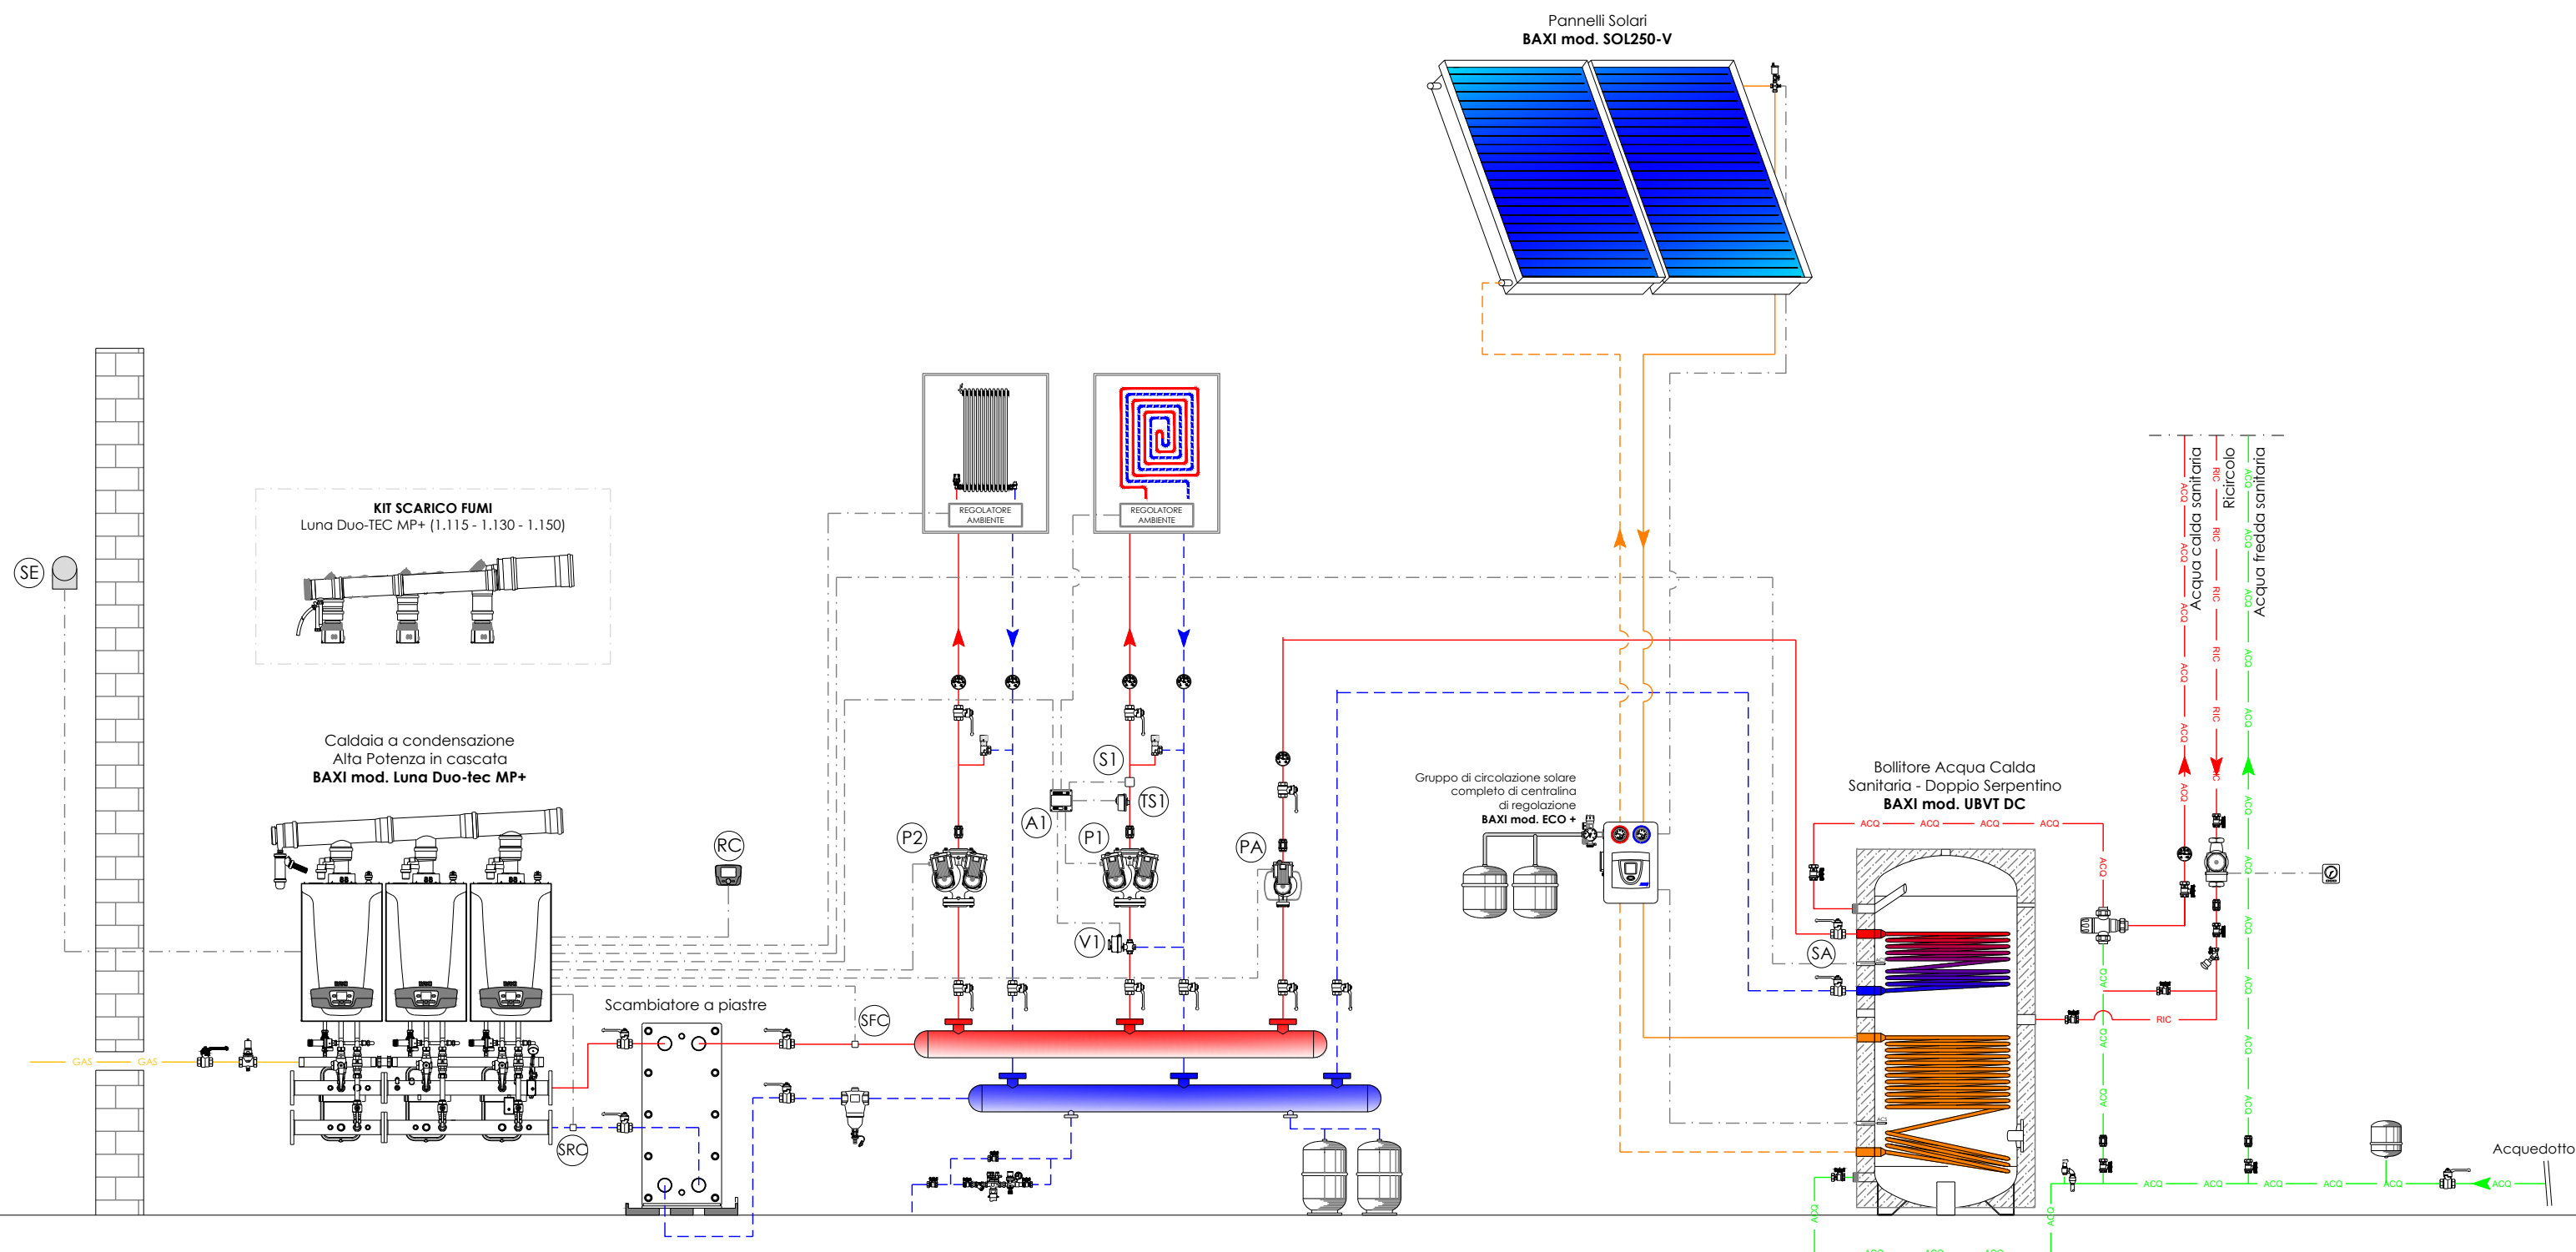


NOTA PER IL PROGETTISTA TERMOTECNICO:

- Dimensionare e scegliere il modello dello scambiatore a piastre in accordo alle specifiche di progetto dell'impianto, rispettando le normative vigenti in materia.
- Verificare che i circolatori garantiscano le portate/prevalenze necessarie al corretto funzionamento dell'impianto.
- Si consiglia l'installazione di un eventuale trattamento acqua ai sensi del DPR n° 59/09.

BAXI SPA informa che gli schemi d' impianto presenti in tale Area Riservata sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire l' installazione. Lo schema d' impianto sopra riportato non sostituisce in alcun modo il necessario progetto tecnico. La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

MORSETTIERA DUO-TEC MP+ 1.35 - 1.110

MORSETTIERA DI CALDAIA	
RC	CONTROLLO REMOTO THINK
SE	SONDA ESTERNA
SA	SONDA BOLLITORE ACS
PA	POMPA BOLLITORE ACS
SFC	SONDA MANDATA CASCATA
SRC	SONDA RITORNO CASCATA
A0	KIT INTEFFACCIA CALDAIE IN CASCATA THINK

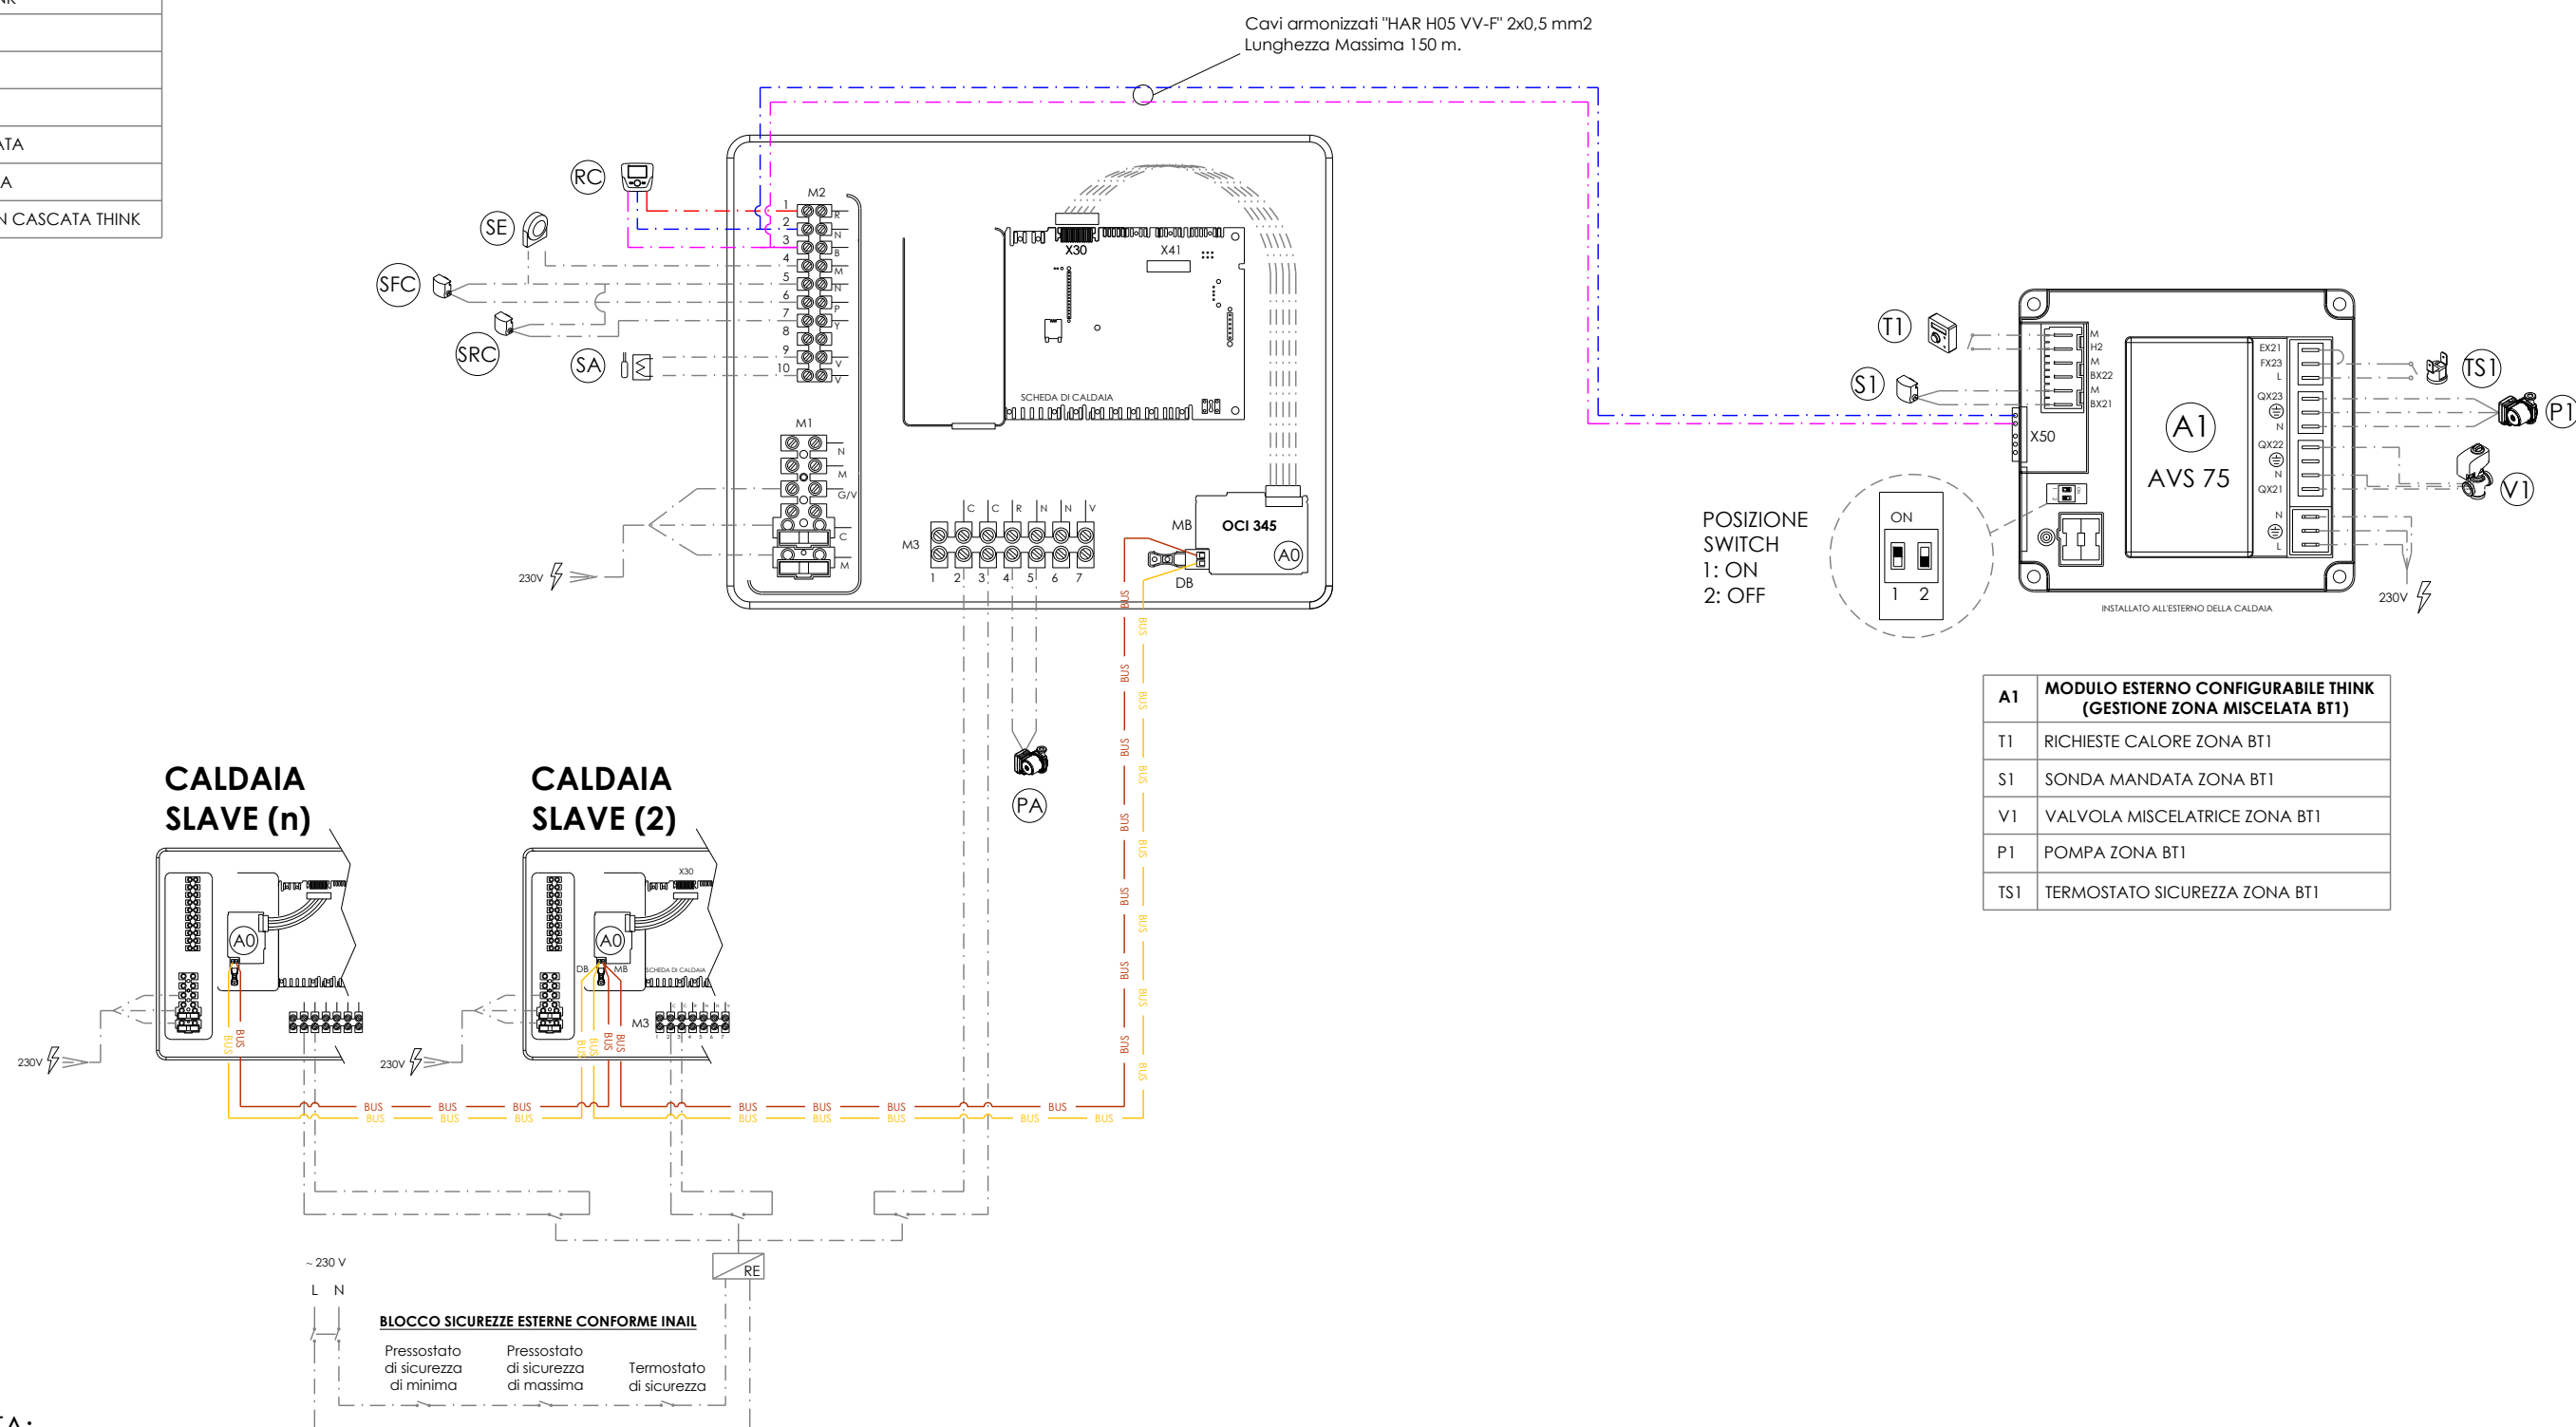


NOTA PER IL PROGETTISTA:

- Verificare che la massima corrente assorbita dai circolatori alimentati direttamente dalle schede di caldaia e dai moduli d'espansione rientri nel range consentito dai dati di targa. I circolatori che non rispettano tali caratteristiche dovranno essere alimentati esternamente tramite relè aggiuntivi.

MORSETTIERA DUO-TEC MP+ 1.115 - 1.150

MORSETTIERA DI CALDAIA	
RC	CONTROLLO REMOTO THINK
SE	SONDA ESTERNA
SA	SONDA BOLLITORE ACS
PA	POMPA BOLLITORE ACS
SFC	SONDA MANDATA CASCATA
SRC	SONDA RITORNO CASCATA
A0	KIT INTERFACCIA CALDAIE IN CASCATA THINK
PMC	POMPA MODULANTE IN CALDAIA (PWM)
PC	POMPA NON MODULANTE IN CALDAIA (On-Off) Opzionale

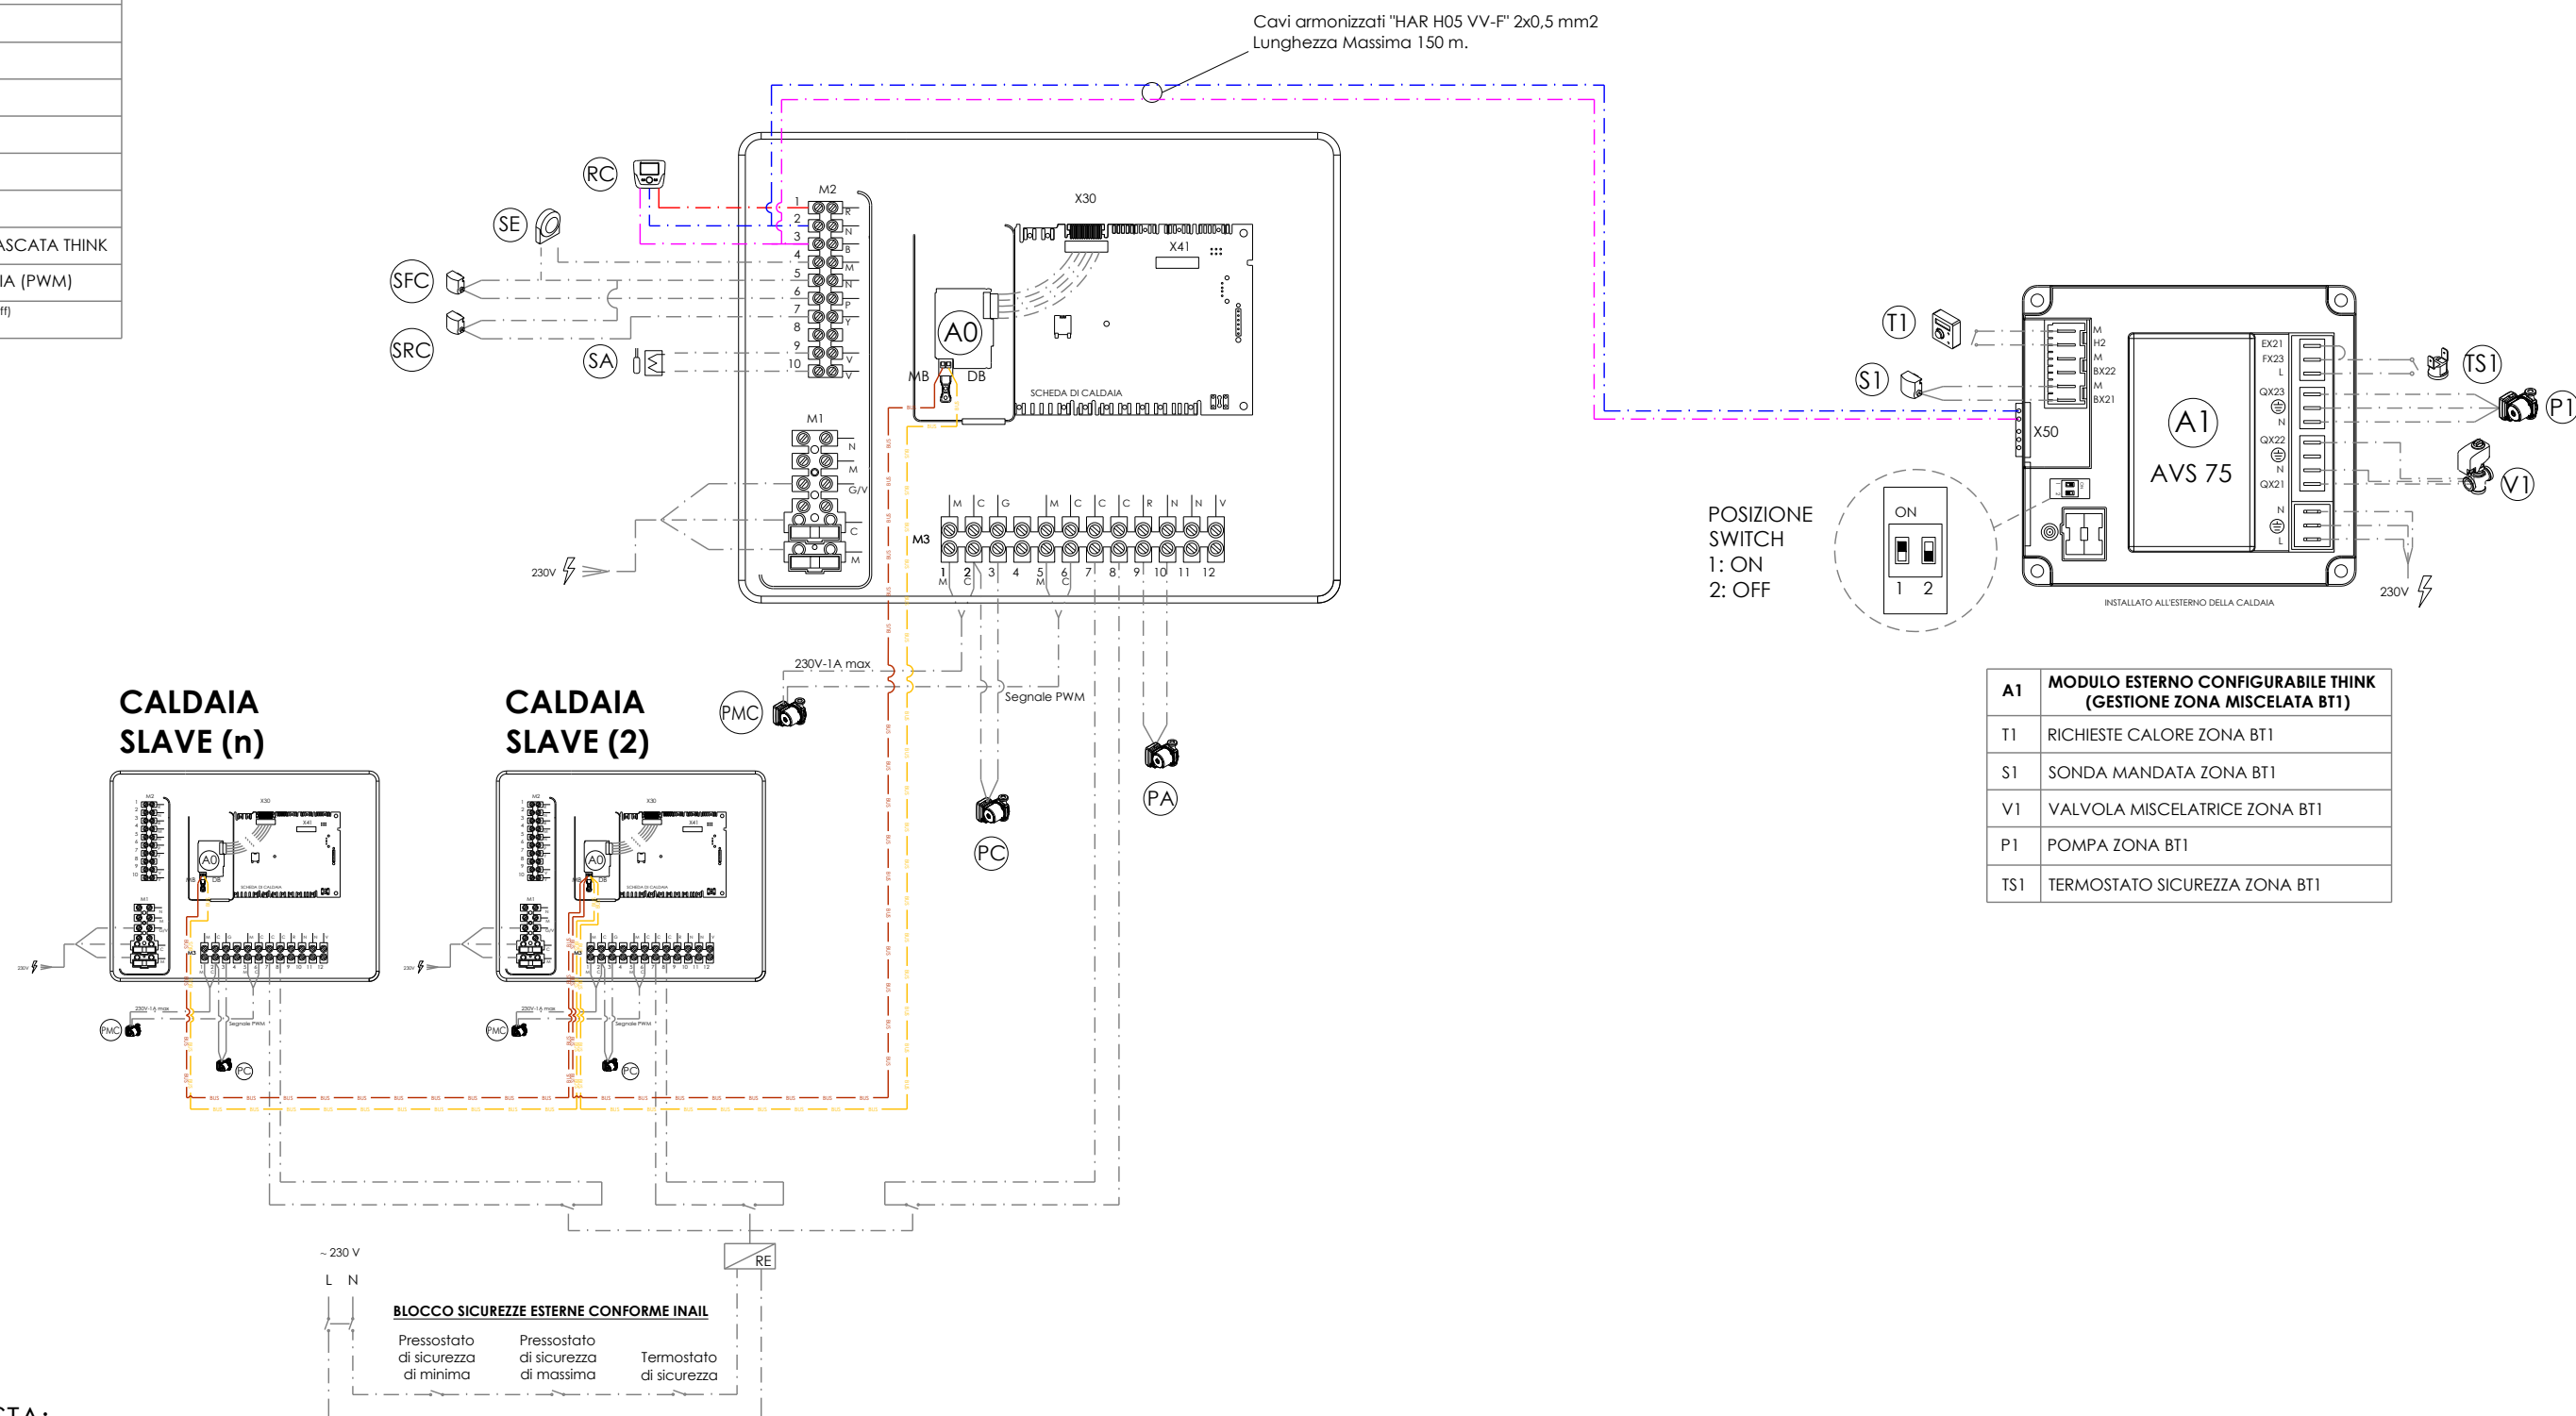

NOTA PER IL PROGETTISTA:

- Verificare che la massima corrente assorbita dai circolatori alimentati direttamente dalle schede di caldaia e dai moduli d'espansione rientri nel range consentito dai dati di targa. I circolatori che non rispettano tali caratteristiche dovranno essere alimentati esternamente tramite relè aggiuntivi.

BAXI SPA informa che gli schemi d' impianto presenti in tale Area Riservata sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire l' installazione. Lo schema d' impianto sopra riportato non sostituisce in alcun modo il necessario progetto tecnico. La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.